



BlikaWardrobe

Ventilation

STANDARD VENTILATION, TERMISK

Effektiv ventilation til fugtigt arbejdstøj

Blika garderobereskabe ventileres via almindelig termisk ventilation.

Luften trænger ind i skabet gennem den perforerede bund og fortsætter derefter ud af ventilationsudstansningerne over døren.

Dette afhjælper fugtighed og dårlig lugt fra arbejdstøj.

STORAGE FOR LIFE



Blika A/S

+45 79 14 21 22

mail@blika.dk

www.blika.dk




Blika AB

+46 225 145 10

mail@blika.se

www.blika.se

blika.

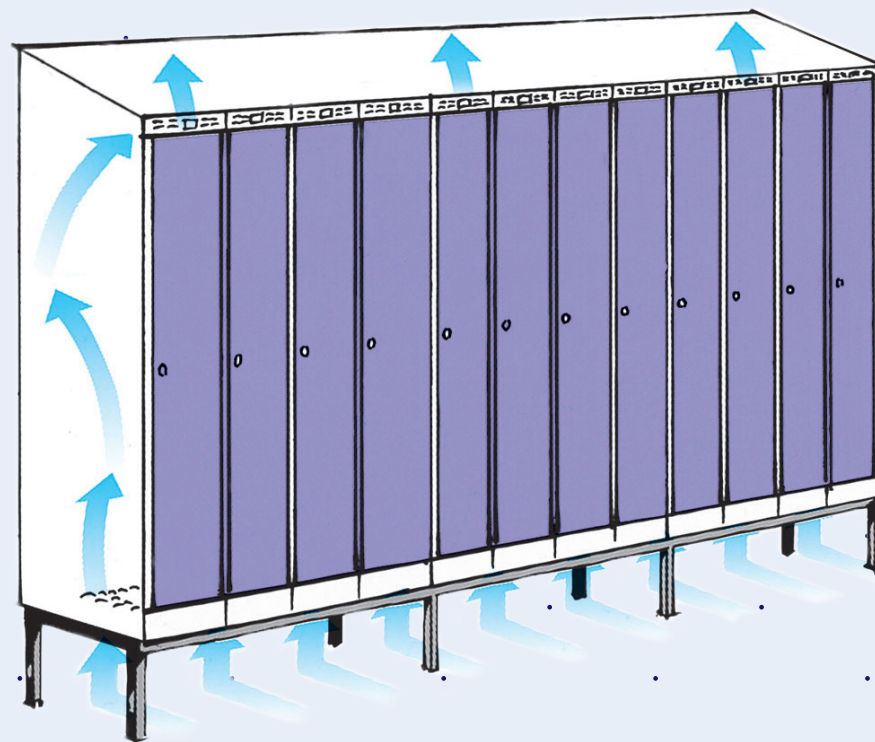



BlikaWardrobe

Ventilation

EKSTERN MEKANISK VENTILATION

Type B - effektiv lugt- og fugtstyring med integreret ventilation

Her tilsluttes ventilationsrørene i garderobeskabene til bygningens ventilationssystem og skaber derved et undertryk i skabene. Dette sikrer, at dårlig lugt fra snavset og fugtig arbejdstøj fjernes.

Blika garderobeskabe type GS, GDS, GDTs og GZS er forberedt for montering af denne løsning. Blika kan levere alle rørdetaljer, der skal anvendes i og frem til rørsystemets afgang fra skabene. Der oplyses, hvordan skabene skal opstilles, og hvor udtag skal placeres, så leverer vi det nødvendige antal rør med ventilationshuller, samlemuffer, endebunde og t-stykker.

Ventilationsanlæggets luftkapacitet bør være således, at luften i hvert skab skiftes 5-6 gange i timen (luftkapaciteten ved hvert udtag er dermed ca. 33 m³/h). Den maksimale række længde er 3 meter på hver side af et udtag.

- 1: Lodret rør/flexslange fra husets ventilation påsættes T-stykket i skabet
- 2: Perforeret rør leveres i skabsmodullængde
- 3: Samlestykke
- 4: Endebund

STORAGE FOR LIFE



 **Blika A/S**
+45 79 14 21 22
mail@blika.dk
www.blika.dk

 **Blika AB**
+46 225 145 10
mail@blika.se
www.blika.se

blika.

